


# VENTILER

Det finns olika typer av ventiler. I kök och badrum finns ventiler som inte kan stängas helt. Reglerbar ventil i badrummet bör alltid öppnas fullt vid duschning eller när torkskåp/torktumlare är igång och när det av andra orsaker blivit fuktigt.

En del ventiler har automatisk återgång efter en viss tid.

## NÅGRA OLIKA VENTILER:

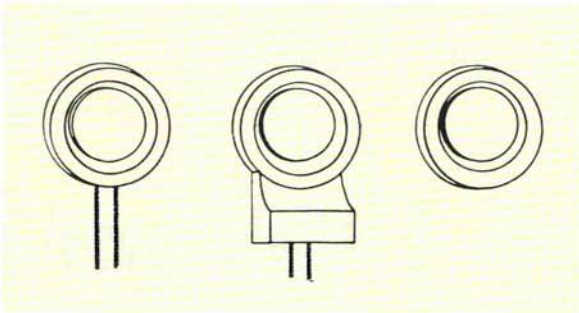

Reglerbar frånluftsventil.

Reglerbar frånluftsventil med automatisk återgång.


Fast inställd ventil.

Vidare finns ventiler som är inställda av en montör. Dessa bör du inte ändra eller täcka över.

Kontakta oss om de vållar dig problem.

Genom tilluftsventilerna kommer frisk luft in i lägenheten. Vanliga typer är tallriksventiler, vädringsluckor och springventiler.


Tilluftsventiler som är placerade uppe vid taket eller bakom radiatoren, är fast inställda och får inte ändras. Då råkar ventilationssystemet i obalans.

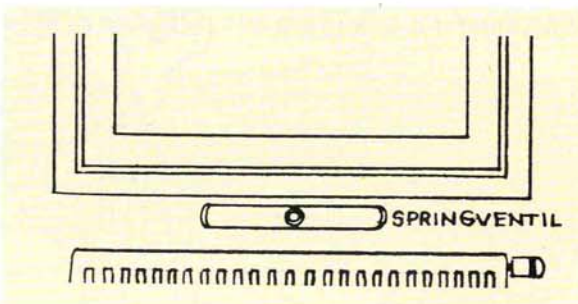


Springventiler är oftast placerade över eller under fönstret. Fönstret kan också vara försett med vädringslucka.

# RENGÖRING

Ventilerna måste tas ner och tvättas emellanåt. De som har bajonettfattning tar du loss genom att vrida motsols och sedan dra rakt ut. De som har fjäderfattning drar du rakt ut.

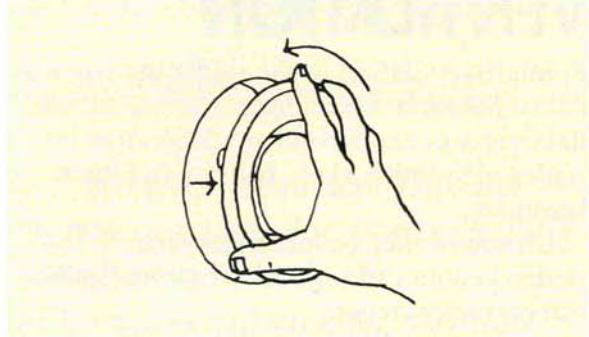

Bajonettfattning: skruva loss.

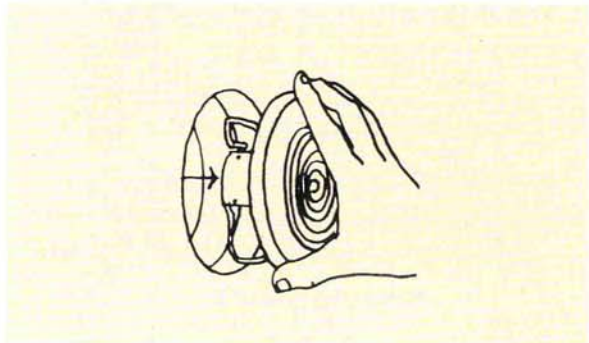


Fjäderfattning: dra rakt ut.

Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Ett sätt att rengöra dem är att försöka peta fram dammet med en krokad ståltråd. Därefter dammsugs och torkas ventilen.

Ta för vana att rengöra samtliga ventiler två gånger om året. Kommer du åt, rengör också den första biten av kanalen.

Springventilerna och vädringsluckorna är försedda med filter som bör tvättas 1–2 gånger om året. Använd ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.

Ventilationskanalen från köket kallas även för imkanal. Den skall sotas vart tredje år av sotaren.

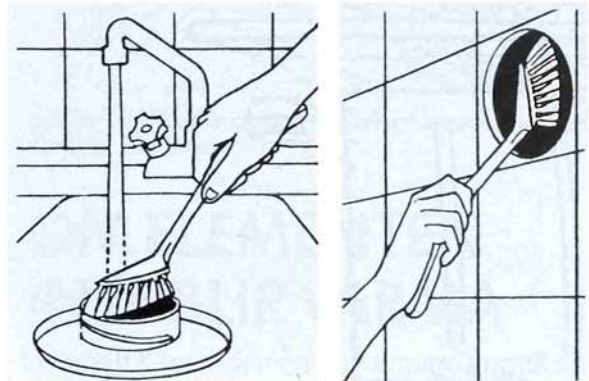

Använd ljummet vatten och mildt rengöringsmedel när du gör ren ventilen.

Rengör även i ventilationshålet.